

TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 ARALIK 1981

33/Yakıt

5923

23 12 81

EKI'den Silahtarğa Santralına
alınan kömürün prim/panalitesi hk.

Çatalağzı İşletme Müdürlüğüne

İLGİ: 14.7.1981 gün ve 33/Yakıt-3049/31499 sayılı yazımız.

21.5.1981 gün mükerrer 17346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8/2951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnemesininin 8.ci maddesi gereğince prim/panalite uygulamasına geçildiği ilgide kayıtlı yazımız ile bildirilmiş idi.

EKI'den alınan ve Silahtarğa Santralına gönderilen kömürün kül ve rutubet nispetlerinde taraflarca yapılan tahlil neticeleri arasında(1) üniteden fazla fark bulunduğu takdirde 48 saat zarfında sahit numuneye baş vurulması gerektiği malumunuzdur. Ancak Silahtarğa Santralına alınan kömürlere ait işletmenizce düzenlenen tahlil raporları ile Silahtarğa Santralından TKİ faturası ekinde gönderilen EKI tahlil raporları arasında Kurum aleyhinde farklılıklar görülmektedir.

Bu itibarla, sözü geçen süre zarfında EKI nezdinde girişimde bulunulmuş mudur? bulunulmuşsa neticesi hakkında Silahtarğa Santralına bilgi verilmiş midir.

Konunun tarafınızdan da tetkik edilerek sözü geçen tarihten itibaren faturalara esas analiz raporlarının bir nüshasının gerek Silahtarğa Santralına gerekse Başkanlığımıza acilen gönderilmesini rica ederim.

Adnan ÖRLO
TERMİK SANTR. İŞL. D. BSK.

BİLGİ: Silahtarğa İşl.Müd.

TERMİK SANTRALLAR İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
SILAHTARĞA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
Baş. Müh.	Genel Müh.	Yayınma
İşl. Müh.	Denetim	
Denetim	Ticaret	
İşl. Müh.	İdare	
Genel Müh.	İdare	
Genel Müh.	Muhab.	
Eğitim Sorumlusu	Sayışt.	

Tarih: 25 ARALIK 1981

No: 4569

Mehmet Ertuğrul
Bilgi alır.
Or

2 2 ARALIK 1981

2023

2023

G.Y. - 2135-1

1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981
1981	1981	1981	1981	1981

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the name "Mehmet E. Toprak" and other illegible text.

1090 -

- 8 Eylül 1981

Teknik Büro

Kömür Faturaları Hk.

T E K
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

İşletmemiz için Zonguldaktan 10.7.1981 tarihinde Kaptan Arslan vapuruna yüklenen 5877 ton , 23.7.1981 tarihinde yine Kaptan Arslan vapuruna yüklenen 5877 ton kömürlere ait KST tarafından tanzim olunan sırası ile 700 ve 730 No.lu faturalar ilişikte sunulmuştur.

27.7.1981 tarihli , 700 No.lu fatura muhteviyatındaki 237 ton 0,5-6 mm eb'adlı kömünün kül ve rutubet oranları fatura ile birlikte gönderilen ilk EKİ tahlil raporunda belirtilmediğinden , hesaplanan pirim ve tazminatların hatalı olabileceği endişesiyle KST Zonguldak Şubesi'ne yazdığımız ve bir suretini bilgi için Başkanlığınıza da gönderdiğimiz 7.8.1981 tarihli , 991 sayılı yazımıza telefonla da vaki uyarımıza rağmen Zonguldak'tan 311 No.lu tahlil raporu düzeltilmiş olarak ancak 4 Eylül 1981 günü işletmemize gelmiştir.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

TEKNİK MÜDÜR YARD.Y.:Ç.TEKMAN
8 EYLÜL.1981 TEST.K.M.MÜH:E.GÜNEŞ

Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

NOT-Mezkür faturalar İşletmemize
4.8.1981-14.8.1981 tarihlerinde
intikal etmiştir.

EKLER: 2 Fatura (2 Nüsha)
2 Bilgi Formu (2 Nüsha)
2 Tahlil Raporu.

- 8 Eylül 1981

1090

Teknik Büro

Kümler Faturaları Hk.

T B K

TEKNİK SAĞTARALAR İŞLETİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANAYASA

İşletim için sözleşmeden 10.7.1981 tarihinde Keptan Arslan
raporuna ilişkin 5877 ton , 23.7.1981 tarihinde yine Keptan Arslan
raporuna ilişkin 5877 ton kömürle ait KET tarafından teslim olunan
aralar ile 700 ve 730 No.lu faturalar ilişikte sunulmuştur.

G.Y. - 2145 - 1

27.7.1981 tarihli , 700 No.lu fatura muhteviyatındaki 537 ton
0,5-6 mm eb'adlı kömürün KET ve ruhsat alanları faturası ile birlikte
Gönderilen ilk KET tahvil raporunda belirtilmediğinden , hesapların
giriş ve tasminatların hatırı olabileceği endişesiyle KET tarafından
Şube'ne yazdırılmaya ve bir suretini bilfi için Başkanlığımıza da Gönder
diğimize 7.8.1981 tarihli , 991 sayılı yazı ile telefonla da vaki yazı-
rınca reçen sonuçlandırılmak üzere 311 No.lu tahvil raporunu düzenlenmiş olarak
ancak 4 Eylül 1981 günü İşletimimize gelmiştir.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.



Ünvanlı ÇİPBAŞI
İşletim Müdürü

8 EYLÜL 1981 TST.K.M.ÜH.R.GÜNEŞ
TEKNİK MÜDÜR YARD.Y.Ç.TEKMAN

NOT-Mezkur faturalar İşletimimize
4.8.1981-14.8.1981 tarihlerinde
intikal etmiştir.

BKLER: 2 Fatura (2 Nüsha)
2 Bilgi Formu (2 Nüsha)
2 Tahvil Raporu.

T. K. İ.
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK

11.8.1981...

Servis : SATIŞ

Sayı : 01-1187

2022

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "Silah tarağa Santrali"

EYÜP-İSTANBUL

Adınıza sevk edilen Kömürlerin fatura ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Kömür Mod. No. : 190/4

E K İ :

730 say.fat.

346 say.tah.rap.

1 adet kap.mak.

ts/cy

11.8.

T. K. İ.
MAHDUT MESULİYETLİ
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

HAZRET BÜNARSLAN
Şube Müdürü

MURAT BAHADIR
Müdür Yardımcısı

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "Silahtarbaşı Santrali"

G.Y. - 2146-1

T.C. F.K.	
M. D. M. D.	
Gen. Müh.	Harici ve Mali İşler Müdürlüğü
Y. Müh.	Muhasebe
Bah. İş. Müh.	Ticaret
Elek. İş. Müh.	Personel
Yapı İş. Müh.	İdare
Kimya. İş. Müh.	Muhab.
Eğitim Şefliği	Sağlık
Tarih 4 Ağustos 1981	
No: 2139	

* 130 sayılı *
* 346 sayılı *
* 1 adet *
* 1 adet *

11.8.

11.8.

T K İ
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 31.7.1981

FATURA

8

No. 730

Yol No. : 708

Verildiği gün : 27.7.1981

Verildiği yer : F.O.M.Zonguldak

Satış Şartları : Merkezde Takip ve Tahsil
Edilecektir.

Belge numarası : 451

Hesap numarası : 127.01

319236

27.2.1981

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "Silehtarada Santrali"
EYÜP/İSTANBUL

S/S Kaptan Arslan Gemisine yük olarak verilen.	TON	DEĞERİ T.L.
Sinsi 6/10	5804	11000,- 63.844.000,00
10/18	73	11000,- 801.000,00
	5877	64.647.000,00
Katubetten yapılan ilave.....		2.569.820,00
Kulden yapılan Tenzilat.....		67.215.820,00
		6.885.150,00
		69.631.670,00

(Tahlil Raporu Eklidir.)

S U R T
E
Alınış: Altmışmilyonaltıyüzotuzbirbinaltıyüzyetmiş ve 00/100 TL

Satış: IS/NO.

K.S.T. Model No. 34

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.

ULAŖTIRMA ŖUBE MÜDÜRLÜĐÜ

23 / 7 / 1981

ORDİNO No. : 462


Eređli Kömürleri İŖletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna AŖađıda Yazılı Miktar Kömür Alın-
mıŖtır.

	TON
KRİBLE	
18-50	
10-18	73
6-10	
0-10	
05-6	5804
SOMİKOK	
TOPLAM	5877

SUVARI

10 TL DAMGA VERGİSİ
MÜESSESEMİZE ÖDENECEKTİR

E.İ.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 5681 12

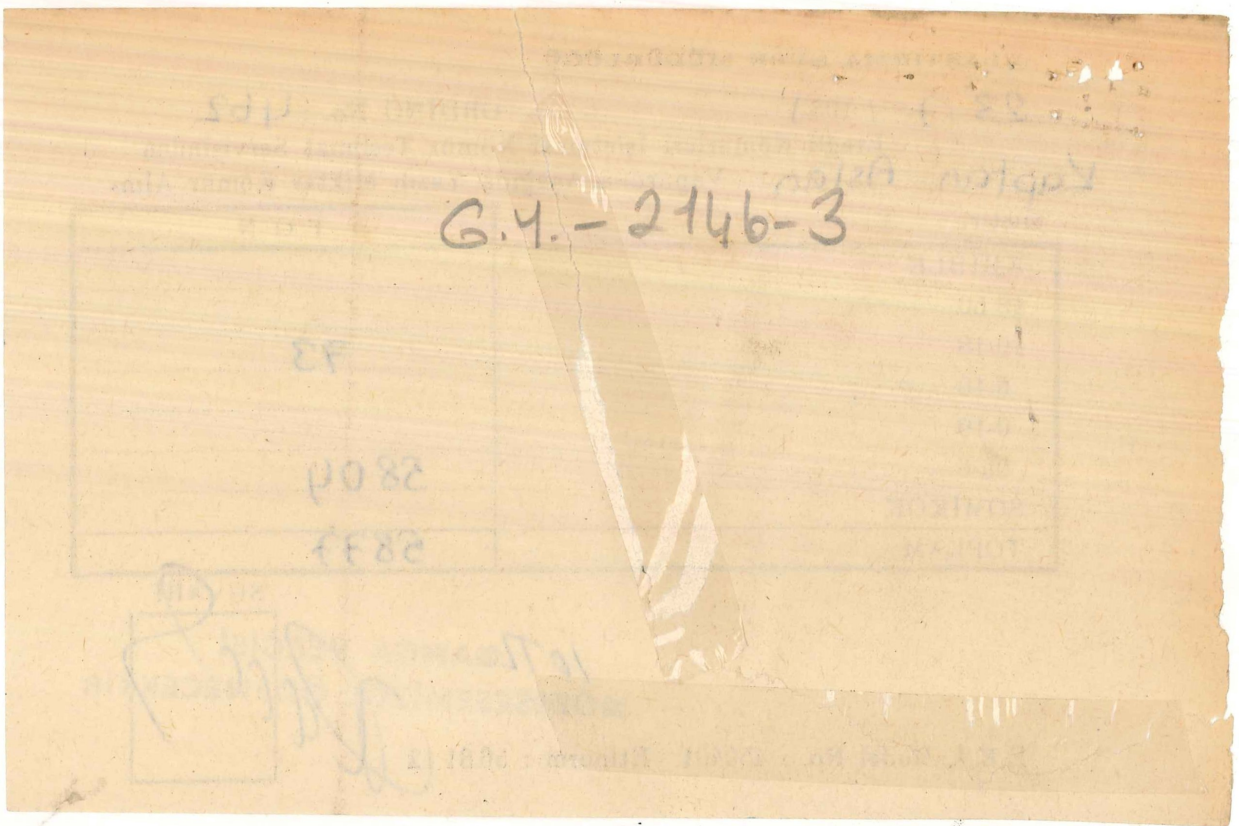


G.Y.-2146-3

28

2804

2833



T E K
SİLAHTARÇA İŞLETMESİ
Mühür Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. Aslan Silah tar' dan boşalmıştır.

Cinsi... 6-10

... 25/7/1981. dan 31/7/1981. gününü kadar boşalan

Elek. No. Delic Büyüklüğü

Nutubet..... %	6,20				
Nutubet kömürün uçucusu %	28,14				
" " külü %	14,07		9-10	m/m	32
Sabit karbon %	51,59		6-9	"	20
Kuru kömür külü %	15,00		2-6	"	18
" " uçucusu %	30,00		1-3	"	16
Kuru köm. kalorisini yük. Kcal/kg.	7248		0,5-1	"	10
Nutubetli köm. " " "	6580		0,0-5	"	4
Kömürün kalorisini (alç.)					

Kısım Şefi

... 4./8./1981.

A. Aslan

İşletme Müdürü

G.4.-2146-4

ANALİZ FORMU

GEMİNİN ADI : KAPTAN ASLAN
 ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 23.7.1981
 SİLAHTARDA BOŞALTIMA TARİHİ : 31.7.1981
 ZONGULDAKTA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5877
 SİLAHTARDA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5706

ZONGULDAKTA ALINAN NUMUNENİN
 KÖMÜRÜN

CİNSİ		EMİ	GATES
6/18	RUTUBET %	6,38	5,83
"	K.N.KÜL %	16,18	21,35
10/18	RUTUBET %	4,3	4,00
"	K.N.KÜL %	19,5	25,00
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYAN EN İŞLETME LABORATUARINDA
 ÖLÇÜLEN

RUTUBET % : 6,20
 K.N.KÜL % : 14,07

KAPLAN ASLAN
23.7.1981
31.7.1981
2877
2706

KOMUNIKASYON
KONKULDAKTA ALLAN YUMURKIN
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ

GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ
6,38	6,38	6,38
19,5	19,5	19,5
2,83	2,83	2,83
21,35	21,35	21,35
4,00	4,00	4,00
22,00	22,00	22,00

G.Y. - 2146-5

KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ
KONKULDAKTA ÖZGÜR MİKTAŞ

7 Ağustos 1981

991

Teknik Büro

Kömür Faturaları Hk.

T.K.i.

KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ZONGULDAK

İLGİ:27.7.1981 gün ve 700 No.lu Faturanız.

Yukarıda tarih ve No.su belirtilen ve İşletmemize muhatap faturanızın tetkikinde , 237 Ton tutarındaki 0,5-6 mm ebadındaki kömürün prim ve tazminatları hesaplanmadığı gibi bu faturanın ihtiva ettiği kömürlere ait tahlil raporunda da 0,5-6 mm ebadındaki kömürün kül ve rutubet yüzdeleri de belirtilmemiştir.

21.5.1981 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına prim ve tazminatların gözönüne alınması gerektiğinden İşletmemize ait faturaların bundan böyle daha çabuk İşletmemize intikali, bunun sağlanması mümkün olmadığı takdirde hiç değilse kömür tahlil fişlerinin İşletmemize acilen gönderilmesi, Kesin İşletme Sonuçlarımızın ve Aylık Faaliyet Raporumuzun zamanında hazırlanması bakımından ehemmiyet arzetedir.

Bu sebeble yukarıda adı geçen faturanın yeniden incelenerek gerekli düzeltmenin yapılmasını , fatura ve tahlil fişlerinin bir an önce İşletmemize gönderilmesinin teminini önemle rica ederiz.

İŞL.MES.MÜH:Ç.TEKMAN
7 AĞUS.1981

Osman SARICA
Teknik Müdür Muavini

Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

BİLGİ:TEB.SANT.İŞL.DA.BŞK.

7 Ağustos 1981

eee

Teknik Büro

Köln Patenları İK.

T.K.I.
KÖLN SATIŞ VE TAVAN MÜHÜRÜ
KÖLN'DEKİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KÖLN'DEKİ


İlgil: 27.7.1981 gün ve 700 No.lu Patenları.

Yukarıda tarih ve No.lu belirlenen ve işletilmesi muhtap Paten-
ların tevkikinde, 237 Ton tutarındaki 0,2-6 mm ebadındaki kömürün
prim ve tesminatları hesaplanmadığı gibi bu Patenların ihtiva ettiği
kömürlere ait tahvil raporunda da 0,2-6 mm ebadındaki kömürün küllü ve
rutubet yüzdeleri de belirtilmiştir.

G.4.-2147-1

21.5.1981 günü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına
prim ve tesminatların kömürüne alınması gerektiğinden işletmemize ait
Patentlerin bundan böyle daha çabuk işletilmesi ihtikali, bunun sağlan-
ması mümkün olmadığı takdirde hiç değilse kömür tahvil işleminin işlet-
memize ait olan gündüzleri, kesin işletme sonuçlarının ve Aylık Pa-
liyet raporunun zamanında hazırlanması bakımından ehemmiyet arz etmek-
tedir.

Bu sebeple yukarıda adı geçen Patenların yeniden incelenerek
gerektiği düzeltmelerin yapılmasını, Paten ve tahvil işleminin bir an
önce işletilmesine gözetilmesini teminini önemi rica ederiz.

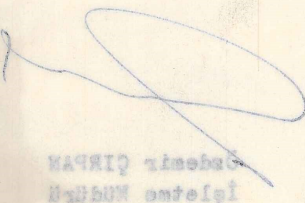

Gözetim ŞİRKETİ
İşletme MÜDÜRÜ



Gözetim ŞİRKETİ
Teknik MÜDÜR MERVİNİ

İlgil: TRR. SAKT. İŞL. DA. BŞK.

İŞL. MRS. MÜH. Ç. TEKMAN
7 Ağus. 1981

TERNİK SANTRALLAR İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 AGUSTOS 1981

35/İŞİ-13-1

3479

6 8 1

Geciken faturalar
hk.

KÖMÜR SATIŞ TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZORUNLU

1-8115-1.2

Başkanlığımıza bağlı bulunan tüm işletmeler ay içindeki çalışma durumlarını, işletme sonuçlarını ve maliyetle ilgili bilgileri kapsayan bir Aylık Çalışma Raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar, Genel Müdürlüğümüze, Kurumumuzun diğer kesimlerinin aylık raporları ile birleştirilip değerlendirildikten sonra Bakanlığa sunulmaktadır. Ancak bu işlerin zamanında yapılabilmesi için Aylık Çalışma Raporlarının işletmeler tarafından en geç müteakip ay'ın 10'una hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde Başkanlığımız çok güç durumlara düşmektedir.

Örneğin Silahtarğa Ternik Santrali İşletmesi, kömür faturalarının Müdürlüğümüze zamanında gönderilmediği için Aylık Çalışma Raporlarını zamanında hazırlamakta olup bu durum Başkanlığımıza güç duruma sokmaktadır.

Konunun önemi dikkate alınarak, Silahtarğa İşletmesine ait kömür faturalarının zamanında adı geçen işletmeye intikalinin sağlanması hususunda gereğini emirlerinize rica ederiz.

Kadir Beklen
Kadir BEKLEN
Şube Müdür Yard.
İsmail 681
TERNİK SANTR. İŞL. D. BŞK. YARD.

BİLGİ: Silahtarğa Sant.İşl.Müd.

Bas. İşl.	İçişleri Bakanlığı	Savunma
Mühür	Muhasebe	
Bakım	Ticaret	
İstatistik		
İdari		
Muhab.		
Eğitim		
Sağlık		

Tarih: 7 Ağustos 1981
No: 3156

7 AUGUST 1981

RECEIVED

375e

10/10/81

Section

Section

Section

G.Y. - 2148 - L

Handwritten text, likely a report or memo, containing several lines of illegible text.

Handwritten text, likely a report or memo, containing several lines of illegible text.

Handwritten signature and name: **Hadi BERLIN**
Sube Mada Yana

10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Handwritten text at the bottom right of the page.

TERMİK SANTRALLER İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33/Yakıt /3518

12 AGUSTOS 1981

Silahtarağa kömür
faturaları.

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na

I-P.M.T.C. - M.D.

Zonguldak'tan çeşitli gemilerle Silahtarağa Santralına gönderilen
kömüre ait KST faturaları ekte gönderilmiştir.

Faturalar tutarının ödenmesini arz ederim.

Adnan Onlu

Adnan ONLU
TERMİK SANT. İŞL. D. BŞK.

EK: 3 adet fatura
(3 adet tahlil raporu ile
beraber)

Fatura Tarihi	No	İsmi	Ton	Tutarı (TL)
22.6.1981	553	K.Aslan	5.865	61.275.830,00
30.6.1981	604	K.Aslan	5.804	61.616.940,00
30.6.1981	631	Z.Kalkavan	5.002	52.879.530,00

BİLDİ: 1) Silahtarağa Sant.İşl.Müd.
2) İşletmeler Muh.Şub.Müd.

ŞİRKET	İŞL. D. BŞK.
Bay Müh.	İşl. D. BŞK.
İşl. Müh.	Muh. Şub. Müd.
Bak. İşl. Müh.	Ticaret
Elek. İşl. Müh.	Personel
Test. ve Kont. İşl. Müh.	İdare
Kimya. İşl. Müh.	Muhab.
Eğitim İşl. Müh.	Sağlık
Tarih: 7 AGUSTOS 1981	
No: 3176	

Su. M. Ertugral
[Signature]

Genel Müdürlük
"Elektronik Kontrol"
MÜHÜR

G.Y. - 2150 - 1

T.C. SİLAH VE KURUMLAR BAKANLIĞI	
SİLAH VE KURUMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
SİLAH VE KURUMLAR GENEL MÜDÜRÜ	
Baş Müh.	Genel Mali İşler Müd.
1. Müh.	Muhasebe
Bak. Mes. Müh.	Ticaret
Ek. Mes. Müh.	Personel
Yardımcı Kontrolör	İşare
Kısmi Mes. Müh.	Muhab.
Eğitim Şefliği	Sağlık

Tarih: 4 Ağustos 1981
No: 2997

100.000.000
100.000.000
100.000.000

T K İ
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 27.7.1981

FATURA

No. 700
Yol No. : 678
Verildiği gün : 16.7.1981
Verildi yer : F.C.B.Zonguldak
Satış Şartları : Merkezce tahsil
Belge numarası : 451
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
Silahataraga Santrali

KYÜP-İSTANBUL

27.2.1981

319236

S/S Kaptan Aslan Gemisine yük olarak verilen.	TON	DEĞERİ T.L.	
<u>Cinsi</u>			
6/10	4304	11000,-	47.344.000,00
10/18	1336	11000,-	14.696.000,00
9,5/6	237	11000,-	2.607.000,00
	5877		64.647.000,00
Ratubetten yapılan ilave.....			2.040.720,00
Kulden " tenzilat.....			66.687.720,00
			3.836.800,00
			62.850.920,00
(Tahlil Raporu Eklidir)			
Yalnız: Altın kimilyon sekiz yüzelli bin dokuz yüz yirmi ve00/00... TL...			
S U R Satış: IS/WY			

K.S.T. Model No. 34

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.

1981.7.25

Zonguldak

FATURA

T K I
 Madde No: 11/1011
 KÖMÜR SATIŞ VE TAVİZİ
 MÜŞTERESİ
 ZONGULDAK ŞUBESİ
 Telefon : KÜMÜR

No: 700

6/8

Yol No: _____
 Verildiği gün: 10.7.1981
 Verildi yer: K.O.B. Zonguldak
 Satış Şartları: KÖMÜR SATIŞI
 Belge numarası: 431
 Hesap numarası: 127.01

Alınanlar

1981-1982

G.Y. - 2150 - 2

1981.7.25

1981

DEĞERİ T.L.	T O N	
47.314.000,00	4304	0,25
14.898.000,00	1336	10/18
2.807.000,00	237	0,25
64.647.000,00	2217	
5.640.750,00		
68.657.750,00		
3.878.800,00		
62.850.950,00		

0,25
 10/18
 0,25

İstisna olarak kabul edilmiştir
 Kaldırılmıştır

(Tutarı toplam Kaldırılmıştır)

1981.7.25

R
 U
 2

1981.7.25

Dikkat : Yalnız ve Yalnızca Müşterinin

T.K.İ.
MAHDUT MES'ULİYETLİ
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ

Zonguldak. / 1981

Telgraf : K Ö M Ü R

Sayı : 2225
01-1279

Konu : Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü. "Silahtarğa Santrali için"
EYÜP/İSTANBUL

MERKEZİ
Ankara
ŞUBELER
Ankara
Bursa
Çorum
Erzurum
Eskişehir
İstanbul
İzmir
İskenderun
Kayseri
Kars
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Tavşanlı
Van
Zonguldak
FABRİKALAR
Ank. Briket Fb.
Erzurum » Fb.
BÜROLAR
Bandırma
Cizre
Karabük
Kırıkkale
Kuruçalan
Çan

10

Silahtarğa Santrali adına 23.7.1981 tarihinde 5877 tonla hareket eden Kaptan Aslan Gemisine ait tahlil raporu ilâşikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Satis:İS/SS-
4.9.1981

T.K.İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

HAYRİ GÜŞARSLAN
Şube Müdürü

MURAT BAHADIR
Müdür Yardımcısı

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi

No. : 311

Numunenin Tarihi : 1.10-7-1981

Rapor Tanzimi : 17-7-1981

Tahlil Raporu

	Vasati Kül	Vasati Rutubet
Krible %		
18/50 %		
10/18 %	16,18	4,82
6/10 %	14,94	6,48
0,5/10 %		
0/10 %		
0,5/6 %	14,5	11,5
0/0,5 %		
Tuvenan %		
Sömikok %		

E.K.İ. Zonguldak mahından T.E.K. Silahtarğa Sant.

10-18 6-10 hesabına Kaptan Aslan Motorüne Yüklenen Vapuruna kömürlerinden alınıp alıcı ve satıcının mühür ve imzalarını taşıyan numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

20 Temmuz 1981

ZU/NÖ

Köm. Lab. Müh. Y.

FATMA ÇOLAKOĞLU

E. K. İ.
Merkez Laboratuvarı
Baş Mühendis
MÜDÜRLÜĞÜ

ERDEM ONAL

E. K. I.
 Uluşturma Müdürlüğü
 Kömür Teslimat Servisi
 No 311

Numunenin Tarihi : 1.10-7-1981
 Rapor Tarihi : 17-7-1981

Tahlil Raporu

Vaastı Kütü Vaaatı Rastubet

G.y. - 2150-4

Kirli %
 18,50 %
 10,18 %
 6,10 %
 0,710 %
 0,10 %
 0,76 %
 0,07 %
 Tüvenan %
 Sömürük %

16,18 Onaltı. Onsekiz
 14,94 Ondört. Dokuzdört
 4,82 Dört. Sekseniki
 6,48 Altı. Kirkaçiz

E.K.I. Longuldaş maddan T.E.K. Silaharağa Sant.

başpna Kaptañ Añlan Motorlne Yüñlenen

10-18 6-10 kömürlerden şunp ahar ve setarın müñür ve imzalarını taşıyan

20 Temmuz 1981

numunenin tahlil neticelerini yukarıda gösterilmiştir.

E.K.I.
 Merkez Laboratuvarı
 MÜDÜRLÜĞÜ
 ENDEM ÖNAL

Köm. Lab. Müh. N.
 FATMA ÇOLAKOĞLU

ZUNO

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi

No. : 311

Numunenin Tarihi : 1.10-7-1981

Rapor Tanzimi : 17-7-1981

Tahlil Raporu

		Vasati Kül		Vasati Rutubet	
Krible	%				
18/50	%				
10/18	%	16,18	Onaltı. Onsekiz	4,82	Dört. Sekseniki
6/10	%	14,94	Ondört. Doksanört.	6,48	Altı. Kırksekiz
0,5/10	%				
0/10	%				
0,5/6	%	14,5	Ondört. Bes	11,5	Onbir. Bes
0/0,5	%				
Tuvenan	%				
Sömikok	%				

E.K.İ. Zonguldak malından T.E.K. Silahtarağa Sant.

hesabına Kaptan Aslan Motorüne Vapuruna Yüklenen

10-18 6-10 0,5-6 kömürlerinden alınıp alıcı ve satıcının mühür ve imzalarını taşıyan numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

ZU/NÖ

Köm. Lab. Müh. Aslan Aygüner

E. K. İ.
Merkez Laboratuvarı
Baş Mühendisi
MÜDÜRLÜĞÜ

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Şefliği

E. K. I.
 Ülçtürme Müdürlüğü
 Kömür Teahnat Servisi
 No. 311

Numunenin Tarihi : 1.10-7-1981
 Rapor Tarihi : 17-7-1981

Tahlil Raporu

	Vasati Kül	Vasati Ruhbet	
		G.Y. - 2150-5	
20mikok	%		
Tyenan	%		
0,05	%		
0,50	%		
0,10	%		
0,510	%		
610	%		
1018	%		
1850	%		
Krifle	%		

E.K.I. Zonguldak madandan E.K.I. Bitlislihanın Raporu.
 Kaptan Ajanın hesabına
 10-18-6-10-5-6 kömürlerinden alınan ve istatistik mühür ve imzaların taşıyan
 numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

E. K. I.
 Kömür İşletme Müdürlüğü
 Mühür
 Baş Mühür
 Merkez Laboratuvarı

E. K. I.
 Kömür İşletme Müdürlüğü
 Mühür
 Baş Mühür
 E. K. I. Model No. 450412 Etinom : 56 81/20

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi

No. : 311

Numunenin Tarihi : 1.10-7-1981

Rapor Tanzimi : 17-7-1981

Tahlil Raporu

		Vasati Kül		Vasati Rutubet	
Krible	%				
18/50	%				
10/18	%	16,13	Onaltı. Onsekiz	4,82	Dört. Sekseniki
6/10	%	14,94	OnDört. DoksanDört	6,48	Altı. Kırksekiz
0,5/10	%				
0/10	%				
0,5/6	%	14,5	OnDört. Beş	11,5	Onbir. Beş
0/0,5	%				
Tuvenan	%				
Sömikok	%				

E.K.İ. Zonguldak malından T.E.K. Silahtarğa Sant.

hesabına Kaptan Aslan Motorüne Vapuruna Yüklenen

10-18 6-10 0,5-6 kömürlerinden alınıp alıcı ve satıcının mühür ve imzalarını taşıyan numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

ZU/NÖ

Köm. Lab. Müh.

Aslanın Ayandır

E. K. İ.
Merkez Laboratuvarı
Baş Mühendisi
MÜDÜRLÜĞÜ

E. K. İ.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Şefliği

E. K. I.
Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
No: 311

Numaralanın Tarihi: 1.10-7-1981
Rapor Tarihi: 17-7-1981

Tahlil Raporu

Vaastı Küllü	Vaastı Rutubet		
	G.Y. - 2150-6		
16,13	4,82	Ortalama Ortamda	Kirli % 18,50
14,94	6,48	Ortalama Ortamda	10/18 % 10,18
			6/10 % 6,10
			0,5/10 % 0,5/10
			0/10 % 0,10
14,5	11,5	Ortalama Ortamda	0,5/6 % 0,5/6
			0/0,5 % 0,05
			Tavenan % 10,5
			Sömikok % 10,5

E.K.I. Sonuçları: maddeden T.E.K. Elazığ'da Rapor...
Kaptan Alan hesapta 10-18 6-10 0,5-6 kömürlerinden alınıp elde ve asteninin miktar ve imzaların taşıyan numunenin tahlil neticeleri yukarıda gösterilmiştir.

E. K. I.
Merkez Laboratuvarı
Başmühürü

E. K. I.
Kömür Teslimat Servisi
Başmühürü
E. K. I.
Kömür Teslimat Servisi
Başmühürü

T E K
SILAHTARAĞA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

...*K. Aslan*... Silahtar'da boğalmıştır.
Cinsi...*6-14*...

...*12./7./1981*... dan ...*19./7./1981*... gününe kadar boğalan
Elek. No. Delik Büyüklüğü

Rutubet.....	%
Rutubet kömürün uçucusu	%	<i>6,10</i>
" " külü	%	<i>28,45</i>	9-10	<i>32</i>
Sabit karbon	%	<i>17,70</i>	6-9	<i>20</i>
Kuru kömür külü	%	<i>56,75</i>	3-6	<i>18</i>
" " uçucusu	%	<i>14,6</i>	1-3	<i>16</i>
Yük. köm. kalorisitesi yük. kcal/kg.		<i>7272</i>	0,5-1	<i>10</i>
Rutubetli köm. " " "		<i>6610</i>	0-0,5	<i>4</i>
Kömürün kalorisitesi (alç.)	

Emre Sel

...*4./8./1981*...

Emre Sel

İşletme Müdürü

G.Y.-2150-7

ULAŖTIRMA ŖUBE MÜDÜRLÜĐÜ

10 / 7 / 1981

ORDİNO No. : 421

Eređli Kömürleri İŖletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna AŖađıda Yazılı Miktar Kömür Alın-
mıŖtır.

	TON
KRIBLE	
18-50	
10-18	1336
6-10	4304
0-10	
05-6	237
SOMİKOK	
TOPLAM	5877

E K.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 5681 12



G.4.-2150-8

BİLGİ FORMU

GEMİNİN ADI : KAPTAN ASLAN
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 10.7.1981
SİLAPTARDA BOŞALTIMA TARİHİ : 19.7.1981
ZONGULDAKTA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5877
SİLAPTARDA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5641

ZONGULDAKTA ALINAN NUMUNENİN
KÖMÜRÜN

<u>GİNSİ</u>		<u>EKİ</u>	<u>ÇİFTES</u>
6/10	RUTUBET %	6,48	6,52
"	K.N.KÜL %	14,94	19,61
10/18	RUTUBET %	4,82	4,00
"	K.N.KÜL %	16,18	20,93
0,5/6	RUTUBET %	11,5	12,00
	K.N.KÜL %	14,5	20,00

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYILAN EN İŞLETME LABORATUARINDA
ÖLÇÜLEN

RUTUBET % : 5,10
K.N.KÜL % : 14,60

